



ESC.: 1:50

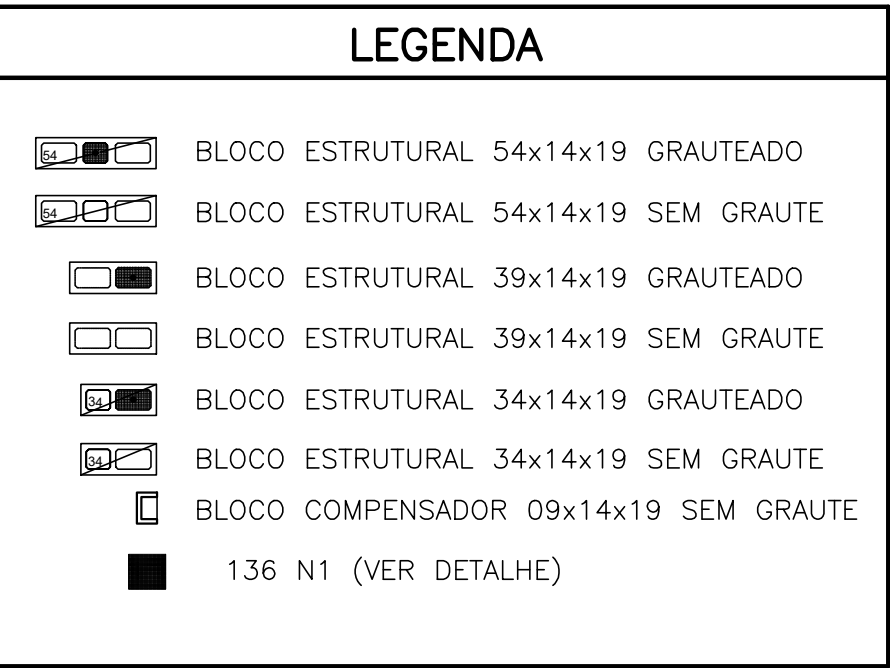

S./ESC.

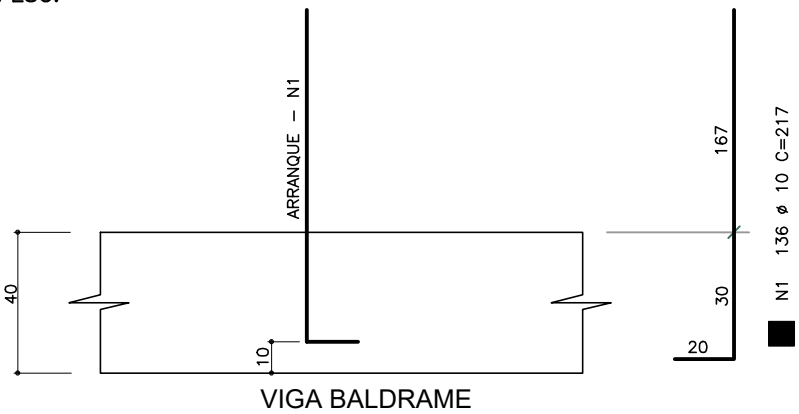

ESC.: 1:50



- 1 - BLOCOS ESTRUTURAIS $f_{ck} \geq 4,5$ MPa
- 2 - GRAUTE ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 15$ MPa
- 3 - ARGAMASSA ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 4,5$ MPa
- 4 - AÇO CA-50A e CA-60B
- 5 - COBRIMENTO DA ARMADURA $e_s = 3,0$ cm
- 6 - UTILIZAR ESPAÇADORES EM TODAS AS PEÇAS DE CONCRETO ARMADO
- 7 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA
- 8 - PREVER "JANELAS" DE INSPEÇÃO NA ALVENARIA A CADA 6 FIDAS PARA VERIFICAR O CORRETO PREENCHIMENTO DOS GRAUTES
- 9 - ESTA OBRA DEVE SER CALCULADA E DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME:

NRI10837	CÁLCULO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	30/11/1988
NRI12055	CÁLCULO DE ALVENARIA DE CONCRETO PARA ALVENARIA - RETRAÇÃO POR SECAGEM	25/03/1989
NRI12056	CÁLCULO DE ALVENARIA DE CONCRETO PARA ALVENARIA - RETENÇÃO DA RESISTÊNCIA	01/06/1989
NRI14322	PARADES DE ALVENARIA ESTRUTURAL - VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO SIMPLES OU À FLEXO-COMPRESSÃO	01/05/1989
NRI14323	PARADES DE ALVENARIA DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA 2 REQUISITOS	23/03/1989
NRI8215	PRIMA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL - PREPARO E ENSAIO	01/10/1983
NRI9490	ARGAMASSAS ENDURECIDAS PARA ALVENARIA ESTRUTURAL - RETRAÇÃO POR SECAGEM	01/04/1984
NRI8978	APLICAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS EM ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	01/02/1985
NRI8944	PARADES DE ALVENARIA ESTRUTURAL - ENSAIO A COMPRESSÃO SIMPLES	01/07/1985
NRI8945	APLICAÇÃO E ASSENTAMENTO PARA ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - DETERMINAÇÃO DA RETENÇÃO	01/07/1986

NOTAS:

- 1 - DEVERÃO SER ENSAIADOS OS BLOCOS, MATERIAIS DE GRAUTE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
- 2 - O GRAUTE E A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TERÃO VALIDADE DE 2HS APÓS SUA CONFEÇÃO
- 3 - NÃO PODERÃO SER FEITOS RASGOS PARA HIDRÁULICA E ELÉTRICA NOS BLOCOS ESTRUTURAIS
- 4 - OS CONJUNTES DEVERÃO SER POSICIONADOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS PAREDES
- 5 - AS ABERTURAS NAS PAREDES NÃO PODERÃO SER MODIFICADAS

00	Emissão Inicial		21/02/20
rev.		descrição	data

</